


SCHÉMA NAPOJENÍ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY S DOMOVNÍ ČERPAČÍ STANICÍ

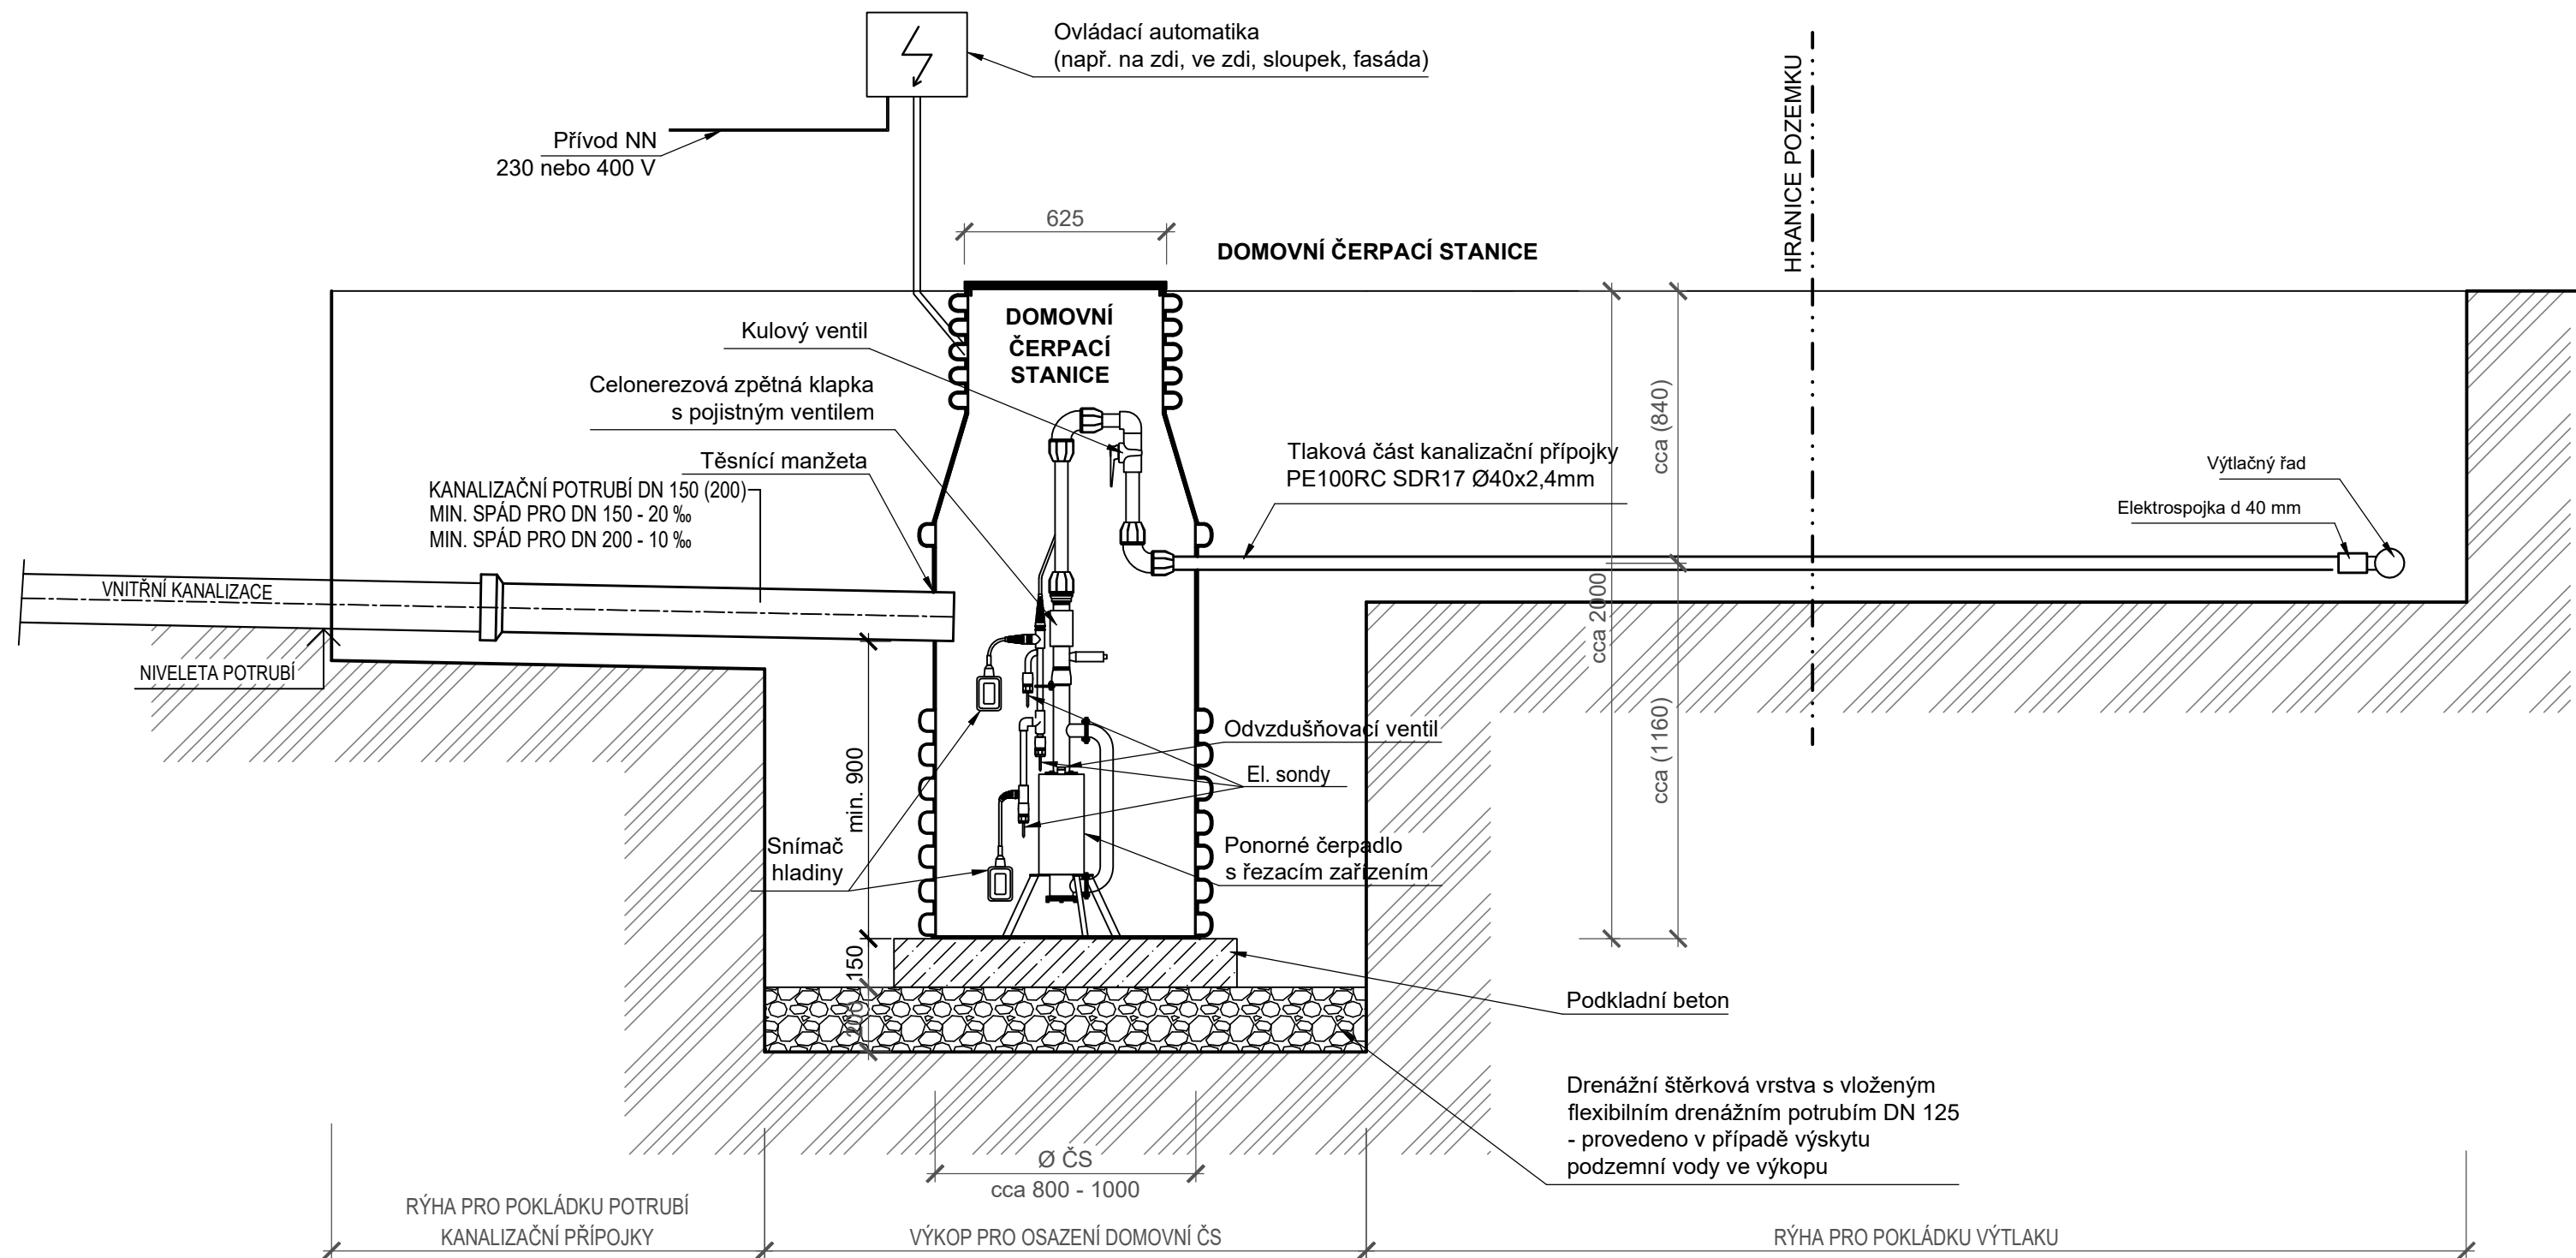

UPOZORNĚNÍ:
PŘESNÝ TYP DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE SI VYBERE STAVEBNÍK PŘI STAVBĚ.
HLOUBKA ULOŽENÍ A VELIKOST VÝKOPŮ BUDE PŘÍZPŮSOBENA TYPU DOMOVNÍ ČS.
JE UVAŽOVÁNO S OSAZENÍM BALENÉ ČERPACÍ STANICE VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO VYSTROJENÍ

VYPRACOVAL : S. Krejčí	ODP. PROJEKTANT : S. Krejčí	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2020–11	STANISLAV KREJČÍ PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ DOLANY 601, 783 16 DOLANY, IČO: 60287349	
OBJEDNATEL: Obec Babice, Babice 65, 785 01 Šternberk			DATUM	12 / 2020
AKCE: BABICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU A KANALIZACE			FORMÁT	2 A4
			STUPEŇ	DUR + DSP
			MĚŘÍTKO:	1 : 20
PŘÍLOHA: SCHÉMA NAPOJENÍ TLAKOVÉ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY			PŘÍLOHA Č.	PARÉ Č.
			D.9	